

**ASESOR ENERGÉTICO**




**SEGÚN VALORES MEDIDOS**

Permite analizar la mejor forma de contratación en función del tipo de contrato y de los parámetros medidos en un periodo de tiempo.



**SEGÚN FACTURAS DE COMPAÑÍA**

Ayuda a interpretar las facturas de electricidad, aconsejando cómo reducir su importe. Podrá saber si su compañía eléctrica es la que más le conviene.

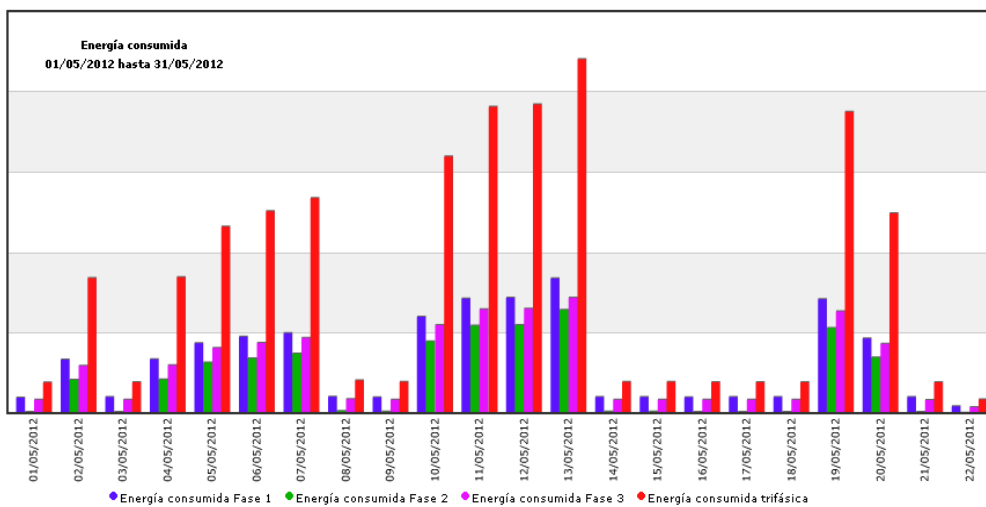

Soluciones a medida para monitorizar el consumo energético y promover el ahorro.

**Paso 1.** Conocer y analizar el consumo energético a través de gráficos/tablas, de forma online, mediante tecnología web, sin necesidad de instalación de software adicional, para generación de los historiales de consumo de la instalación.

**Paso 2.** Controlar lo que ocurre diariamente en la instalación, y programar condiciones de alarma para que salten automáticamente en el caso de que se sobrepasen los niveles preestablecidos. Aviso mediante emails o sms de las incidencias.

**Paso 3.** Toma de decisiones, interpretando los datos y alarmas monitorizadas, para realizar recomendaciones de ahorro ya sea mediante cambios en la contratación del suministro, o mediante el establecimiento de nuevas reglas de funcionamiento en la propia instalación.

**Paso 4.** Telecontrol, mediante la activación de relés para resolver sin estar presente las situaciones de alarma, o permitir el encendido o apagado de equipos de forma remota, por horario, de forma automática, con el fin de asegurar el cumplimiento de las reglas de funcionamiento que se establezcan.

Intensidad máxima (l) 3 Fases

entre el día  de   y el día  de

En las franjas horarias:

Hora	Minutos	Hora	Minutos	
<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value="45"/>	Y
<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="45"/>	Y
<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	

Linea del tiempo 24 horas



Prioridad de Alarma:   Aviso por e-mail  Aviso por SMS

Acción sobre la salida de relé:  Nada  ON  OFF  Invertir

Tiempo de espera tras una alarma para que se pueda volver a repetir:

Texto del SMS / Mail: